



Plaisance du Touch

Dominique Montagnon Responsable technique Plaisance du Touch
Jerome Lalanne Sté Lamatherm
Laurent Grisel Sauter Régulation

23.04.2024



MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH



11 Sites sur 1 superviseur

Sauter Vision Center permet de ne disposer que d'un système informatique et peut-être accessible depuis n'importe où. Etant multi-protocoles cela a permis de reprendre des sites avec un protocole propriétaire. Il est situé sur le serveur du service technique.

La mairie à une vue globale sur l'ensemble des sites d'un seul coup d'œil : fonctionnements, température etc...

- La cuisine centrale
- Maison des associations
- 5 écoles
- Piscine municipale
- Complexe Saint Nicolas 3
- Complexe Monestie

PLAISANCE DU TOUCH



Site	Réf. Site	Zone et locaux concernés	Equipements			Observations
			Réf. Équip.	Marque	Référence	
GS. PAGNOL	GS-PAGN	Pagnol 01 - Local chaufferie	GT01	SAUTER	eco500	
GS. PAGNOL	GS-PAGN	Pagnol 02 - Local chaufferie	GT02	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : 1 modu840+1 modu 721+1 modu550+1 modu530
GYMNASSE PAGNOL	GYM-PAGN	Local chaufferie	GT01	SAUTER	eco504 + Compléments*	*Compléments : 3 ecoLink510
G.S PREVERT – KERGOMARD	GS-PK	Local chaufferie	GT01	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : 1 modu840+1 modu ?
G.S RIVIERE	GS-RIV	Local chaufferie	GT01	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : 1 modu840 + 3 modu530 + 5 modu550
G.S RIVIERE	GS-RIV	Sous-station élémentaire	GT02	SAUTER	eco504 + 2 ecoLink510	
G.S RIVIERE	GS-RIV	Sous-station 01 maternelle	GT03	SAUTER	eco504 + 3 ecoLink510	
GYMNASSE RIVIERE	GYM-RIV	Local chaufferie	GT01	SAUTER	ecos504 + Compléments*	*Compléments : 5 ecoLink510
G.S DAUDET / LE BLE	GS-DLB	Local chaufferie	GT01	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : 1 modu840+2 modu550+1 modu530
G.S 3 POMMES	GS-3P	Local chaufferie	GT01	SAUTER	ecos504	Lecture seule, pas d'écriture
MONESTIE	MON	Local chaufferie	GT01	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : 1 modu721+1 modu530+1 modu531+3 modu550+1modu572
MONESTIE	MON	Local CTA Cinéma 01	GT02	SAUTER	ecos500	
MONESTIE	MON	Local CTA Cinéma 01	GT03	SAUTER	Modu 525 + Compléments*	
PIGEONNIER DE CAMPAGNE	CU-PIGC	Local chaufferie - Circuit radiateurs	GT01	SAUTER	modu 524 + modu 840	
MAISON DES ASSOCIATIONS	MDA	Local chaufferie	GT01	SAUTER	modu 524	
CUISINE CENTRALE	CUIS-C	Local chaufferie	GT01	SAUTER	moduNet300 + Compléments*	*Compléments : 1 moduNet292 + 3 moduFlex203 + 1 nova106 + 1 tablette tactile
CUISINE CENTRALE	CUIS-C	Plenum technique	GT02	SAUTER	4 moduFlex203	
PISCINE	SP-PISC	Local chaufferie	GT01	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : 1 modu 840+1 modu531+2 modu 550+1 modu570
SAINT NICOLAS 3	SN4	Sous station	GT01	SAUTER	modu 525 + Compléments*	*Compléments : +1modu572+Tablette tactile

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH



Plan de la Ville





Température extérieure
***** °C

Cuisine centrale

Paramètres "CHAUFFAGE"

- | | | |
|---------------------------------------|-------|---|
| A/M Générale Installation | OFF | |
| Mode HC/HP EDF | HC | |
| Seuil extérieure pour arrêt chauffage | ***** | ● |
| Differentiel remise en chauffe | ***** | |
| Priorite pompes | 1/2 | |

Chaudières	Circuit radiateurs	CTA bureaux	CTA cuisine
CTA cuisson	ECS	Solaire	Registres
Plan de la Ville			

PLAISANCE DU TOUCH

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

Chaudières

Température extérieure

Paramètres

- Consigne jour chaudières
- Consigne nuit chaudières
- Consigne ballon nuit

Chaudière

Etat charge ballon ECS

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

Circuit radiateurs

Température extérieure

Paramètres

- Programme Horaire
- Consigne Confort
- Consigne Réduit
- Consigne Hors Gel

Courbe de Chauffage

T°Départ

Consigne Calculée

20°C

T°Extérieure

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

CTA cuisine

Température extérieure

Paramètres

- Programme marche
- Consigne température soufflage
- Consigne pression soufflage
- Limite basse de soufflage
- Limite haute de soufflage
- Consigne pression reprise
- Limite basse de reprise
- Limite haute de reprise

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

CTA cuisson

Température extérieure

Paramètres

- Programme marche
- Consigne température soufflage
- Consigne pression soufflage
- Limite basse de soufflage
- Limite haute de soufflage
- Consigne hygrométrie reprise
- Limite basse de reprise
- Limite haute de reprise
- Etat commutateur auto
- Etat commutateur manu

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

Température extérieure

CTA bureaux

Paramètres

- Programme marche CTA: OFF
- Consigne soufflage CTA: [value]
- Programme marche VMC: OFF

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

Température extérieure

Registres

Paramètres

- Commutateur registre PB2: [value]
- Commande registre lavage: [value]
- Commande registre PB2: [value]
- Commutateur registre LR3/LR1: [value]
- Commande registre LR3: [value]
- Commande registre caquettes: [value]

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

Température extérieure

ECS

Paramètres

- Consigne jour ballon: [value]
- Consigne nuit ballon: [value]
- Consigne mitigeage ECS: [value]
- Marche mitigeage ECS: OFF

Etat charge ballon: OFF

Cuisine centrale

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH

Température extérieure

Registres

Paramètres

- Commutateur registre PB2: [value]
- Commande registre lavage: [value]
- Commande registre PB2: [value]
- Commutateur registre LR3/LR1: [value]
- Commande registre LR3: [value]
- Commande registre caquettes: [value]

Cuisine centrale

PLAISANCE DU TOUCH

Bâtiment Paramètres

Images / Distribution

Recherche dans la section Bâtiment...

Vue Graphique **Vue liste**

Afficher 20 entrées Page 1 / 1



<input type="checkbox"/>	Nom	Typ...	Description	Valeur	Unité	État	Commandes			
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME00-Temperature exterieure		ME00-Temperature exterieure	22.90	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME01-Temperature depart generateur		ME01-Temperature depart generateur	20.40	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME05-Temperature depart zone 1		ME05-Temperature depart zone 1	20.80	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME06-Temperature depart zone 2		ME06-Temperature depart zone 2	20.80	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME07-consigne confort zone 1		ME07-consigne confort zone 1	20.80	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME08- consigne confort zone 2		ME08- consigne confort zone 2	19.00	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME09-Temperature depart zone 3		ME09-Temperature depart zone 3	20.80	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME10- consigne confort zone 3		ME10- consigne confort zone 3	20.80	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME11-consigne reduit zone 1		ME11-consigne reduit zone 1	17.00	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME14- consigne reduit zone 2		ME14- consigne reduit zone 2	17.00	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME15- consigne reduit zone 3		ME15- consigne reduit zone 3	17.00	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME20-Temperature depart zone 4		ME20-Temperature depart zone 4	20.80	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME21-consigne confort zone 4		ME21-consigne confort zone 4	19.00	°C	?				
<input type="checkbox"/>	GrS3Pommes-CHA-ME22-consigne reduit zone 4		ME22-consigne reduit zone 4	19.00	°C	?				

Accueil

- Plan de la Ville
 - Saint Nicolas III
 - GS Riviere
 - GS Prevert
 - GS Pagnol
 - GS Daudet
 - GS 3 POMMES
 - Chaudiere
 - Distribution**
 - Piscine
 - Maison des associations
 - Monestie
 - Cuisine centrale
 - Gymnase Riviere
 - Gymnase Pagnol
 - Pigeonnier

PLAISANCE DU TOUCH

Il a été constaté une économie moyenne de 27% sur la consommation de gaz.
Grâce à l'analyse du Sauter Vision Center, il a été démontré la pertinence de faire évoluer son système d'éclairage, changement de chaudière etc...

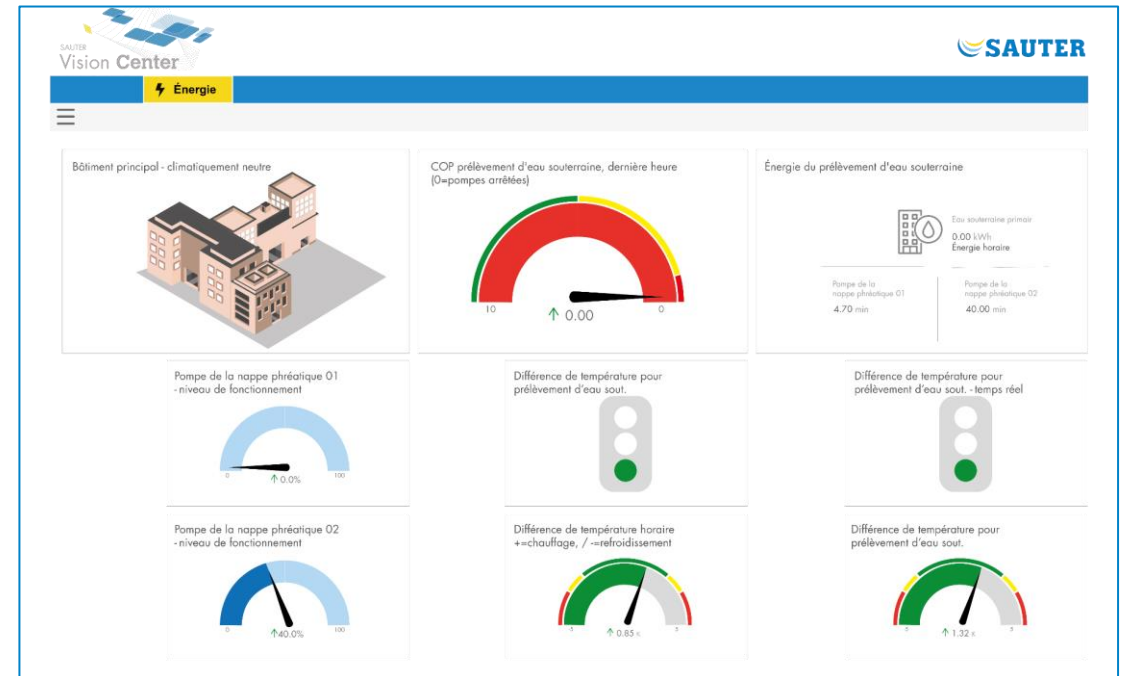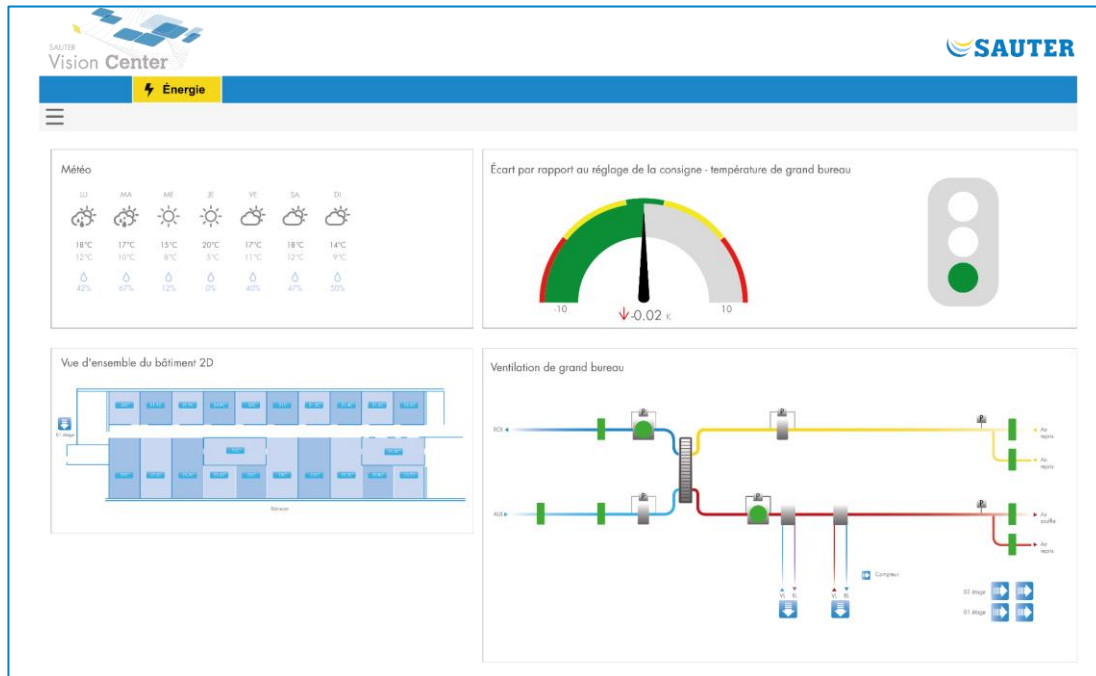

Merci pour votre attention

Contact

Laurent Grisel
Ingénieur Commercial

Tel. 06.82.62.59.26
laurent.grisel@fr.sauter-bc.com

info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

